

3.6 悪臭調査

1) 調査日時

悪臭調査は令和2年9月16日に実施した。

2) 調査地点

調査地点図を図3-6に示す。最も臭気が強いと考えられる施設風下側の敷地境界の1点と、風上側の敷地境界の1点、計2点で測定を行った。


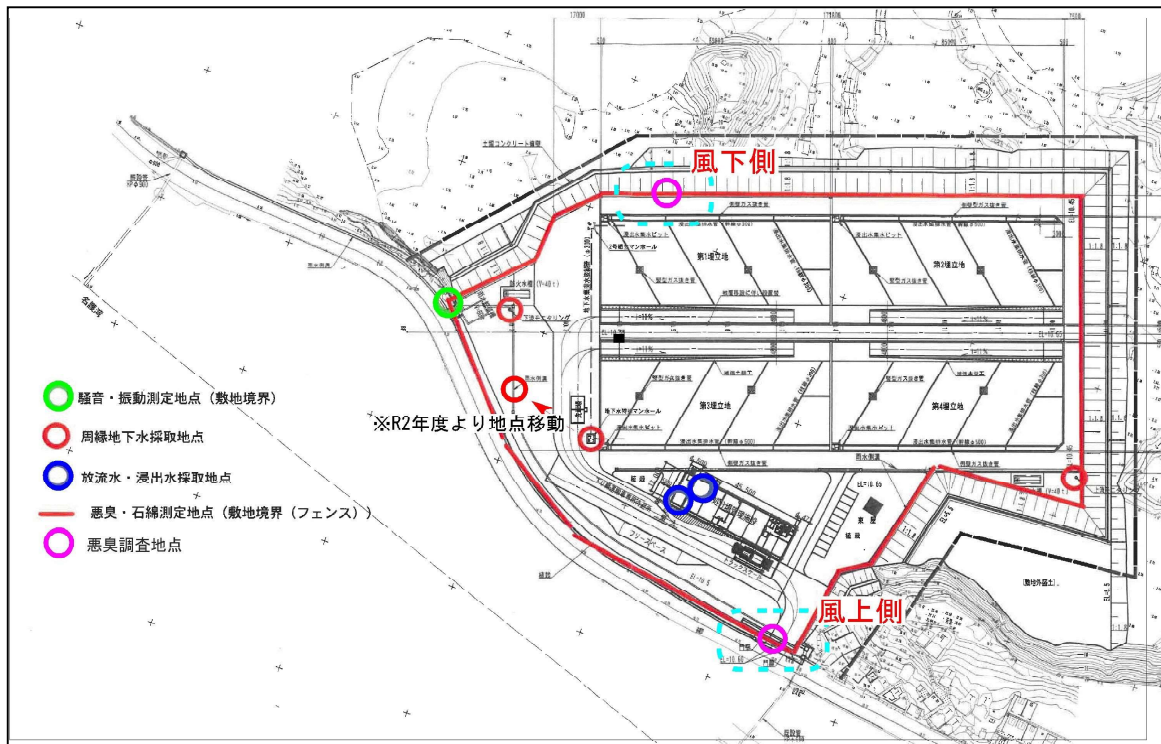


図 3-6 悪臭調査地点図



悪臭測定地点（風上側）

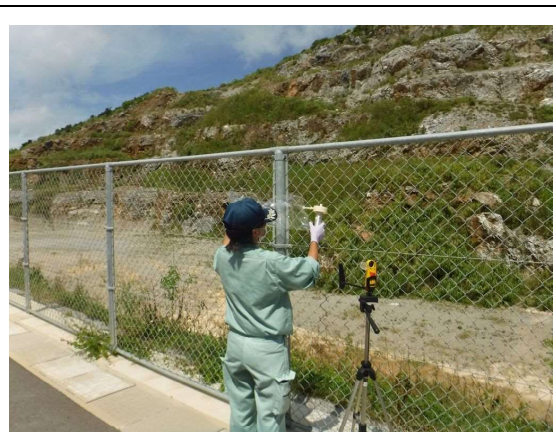

悪臭測定地点（風下側）

3) 調査結果及び基準値との比較

気象条件を表 3-8 に、調査結果を表 3-9 に示す。

当該施設は悪臭防止法(昭和 46 年法律第 91 号)第 3 条で定める「規制地域」に該当しない地域である。比較の為「騒音・振動・悪臭の届出のしおり」(平成 31 年 1 月改定版沖縄県環境部環境保全課)で示された基準値と当該施設の臭気指数の C 区域(臭気指数許容限度 21)の基準値との比較を行った。その結果、全ての地点で基準値以内であった。

表 3-8 気象条件

地点名	採取時刻	天気	気温(°C)	湿度(%)	風向	風速(m/s)
敷地境界風上	10:48	晴	32.6	67.3	南南東	0.5
敷地境界風下	11:06	晴	33.0	61.5	南東	0.4

表 3-9 悪臭測定結果

測定地点	臭気指数	臭気濃度	臭気強度	1号基準 (敷地境界)C区域
敷地境界風上	10未満	10未満	0	21
敷地境界風下	10未満	10未満	1	